


# Mesure de CO<sub>2</sub>


# Mesure en salle de TP de Thermo

autre salle de TP EM , taux= 648/636 ppm

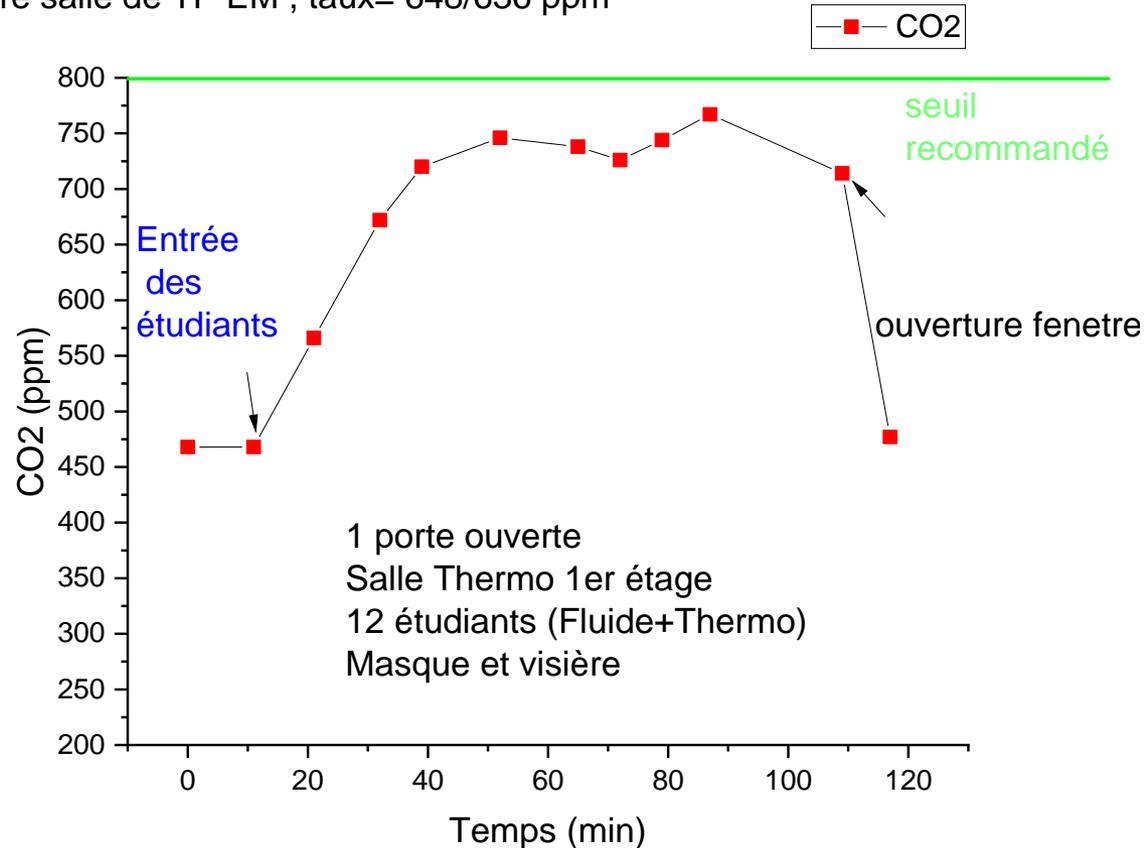

Donc on reste dans sous le seuil recommandé de 800 ppm de CO2.

# Mesure lors du DS d'EM en amphi

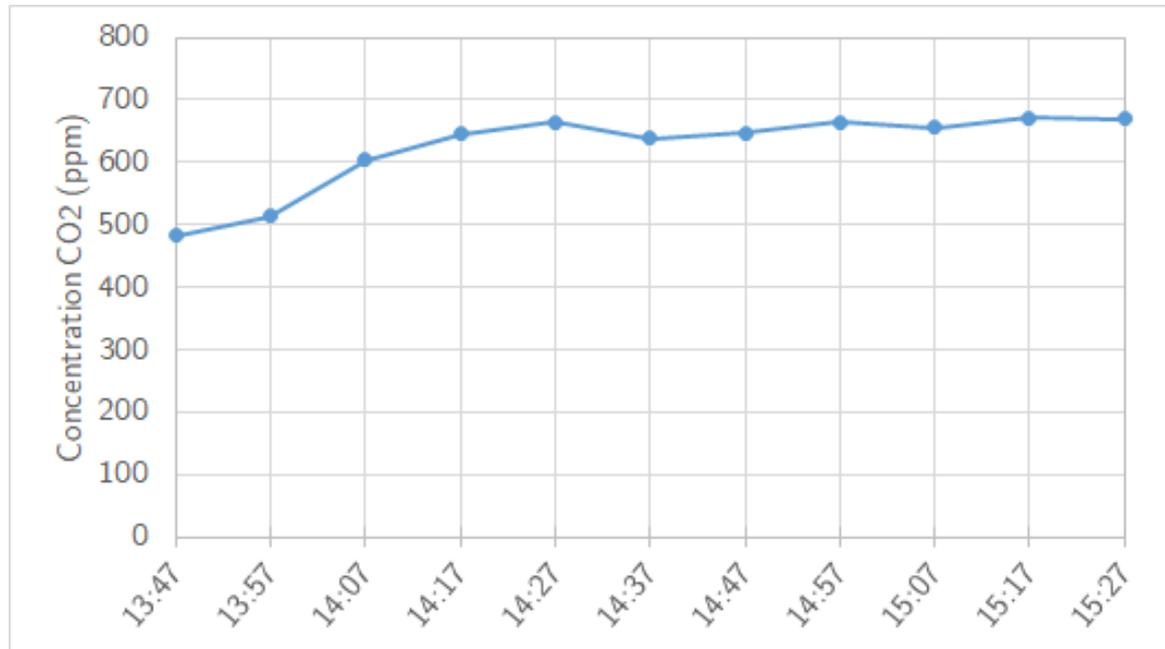

Il y avait finalement 55 étudiants dans l'amphi, répartis de manière à peu près homogène (sauf les 2-3 rangs du bas qui étaient vides) à raison de 4 ou 5 étudiants par rang. Les fenêtres étaient toutes ouvertes ainsi que la porte du bas de l'amphi (donnant sur le couloir entre Darwin et Edison) + ventilation de l'amphi qui semblait en marche.

# Classe de CM1

